



办公底层平面图

- 1:图中标高0.0点以现有相邻已平整地面升高20CM作为基准点
- 2:厕所墙裙面时高至楼下,踢脚线贴50mm高陶瓷块料
- 3:图中标高点以地面为准(一层4.5M)
- 4:厕所标高比楼层标高低20.
- 5:厕所内踢墙高至2.75M,厕所楼地面走水坡 $i=0.5\%$ ,
- 6:底层WC设石洗手台,高度+0.82M.(各层相同)
- 7:主楼及台阶与外壁相接处子型2厚泡沫板,再填沥青玛蹄脂。
- 8:底层地台砌C20,厚1=130.(地面铺贴光砖600X600)
- 9:外墙贴纸皮砖,内墙刷普通涂料

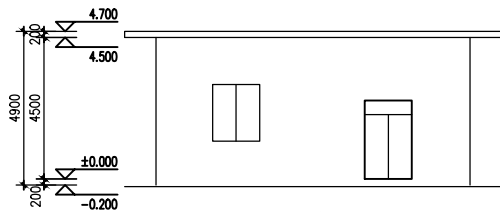


正面立面图

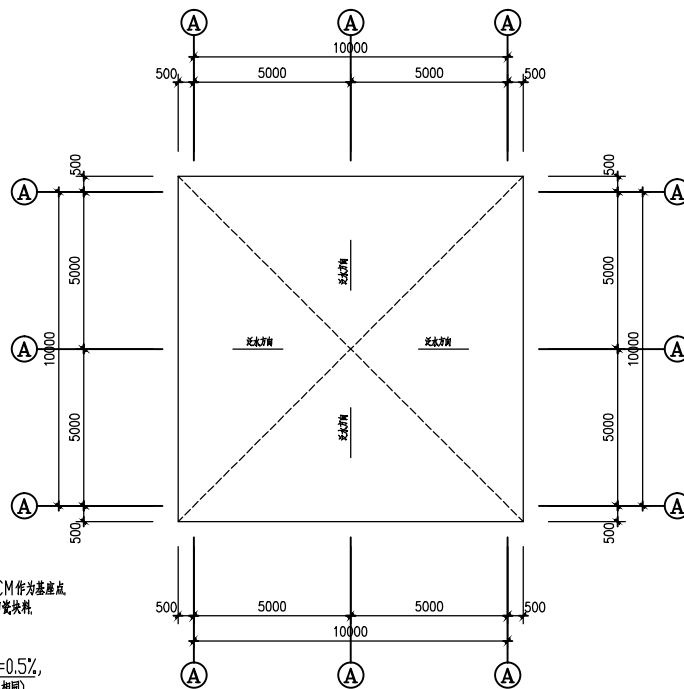

屋顶平面图

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图名名称	页次	选用型号	备注
普通门	M1	700X2100	1	单扇无亮窗门			
	M-1	1500X2500	1	双扇平开带亮窗门			
普通窗	LC1	600X600	1	二扇铝合金窗			
	LC1518	1500X1800	6	二扇铝合金窗			




门M1



窗LC1

二等分



窗LC1518

一等分

门窗表说明

- 1.铝合金门窗立面仅表示分隔示意,除标明开关方向及形式外,其余均为固定形式;
- 2.成品防火门应选用国家定点厂家优质产品;
- 3.承建商在加工前应到现场按实数量及尺寸后方可施工;
- 4.铝合金门采用100系列银白色型材,壁厚2.0,蓝灰色玻璃5厚;
- 5.铝合金推拉窗采用36系列银白色型材,壁厚1.4,蓝灰色玻璃5厚;
- 6.木门材料采用100X60实木,门扇夹板4厚,门窗应配齐各种五金件;
- 7.所有材料均由承建商先提供设计图纸及相应样品给甲方原量及设计单位,经研究确定后方可施工;
- 8.门窗洞口如有时,应加过梁壁厚X200,配4J12窗6@200;窗台下设压顶壁厚X100,配2J10窗6@200;
- 9.窗台高度大于0.8m者,应设置内置式不锈钢窗罩;
- 10.普通铝合金门窗安装必需严格按照广东省《铝合金门窗工程验收、施工及验收规范》(DBJ 15-30-2002)执行;
- 11.门窗大样除注明外比例均为1:50

出图章:

注册章:

	汕头市澄海区建筑设计院				图 纸 内 容	办公建筑平面图 屋顶平面图	工程 号	16020
	建设工程乙级设计证书号: A244018890				设计阶段	施工图	设计阶段	施工图
审定	廖俊东	项目负责人	设计	陈俊城	建设单位	澄海区政府培训中心	图 号	JS-2
审核		校对	王瑞健	设计	工程名称	汕头海关培训中心	日 期	2016.04
					审 查 号		第 2 页	共 15 页