

1

闸阀

过滤器


1500

水表、伸缩器

1000

止回阀

DN150 暗管

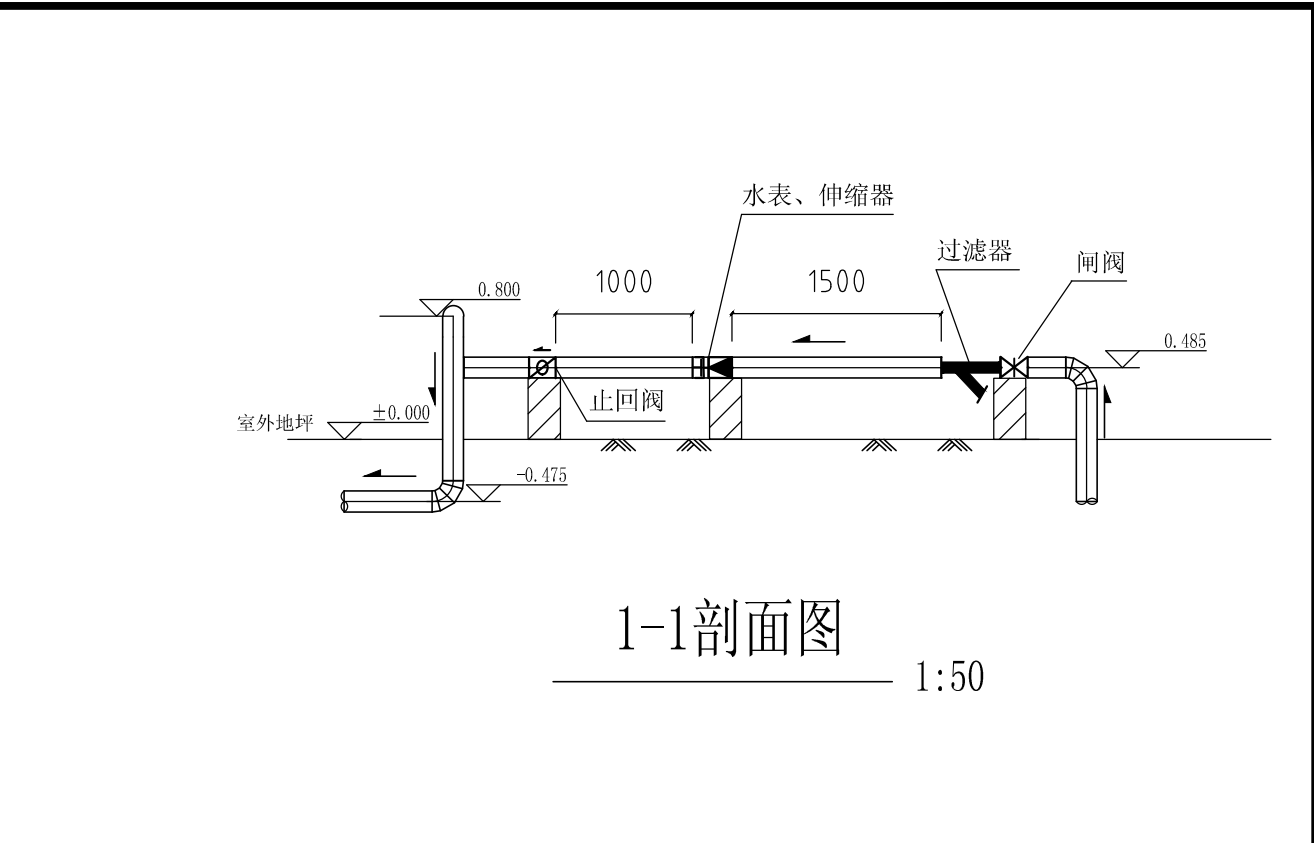

| 序号 | 名 称        | 规 格              | 材料    | 单位 | 数量 | 备 注                                                       |
|----|------------|------------------|-------|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | SDP型变频恒压设备 | SDPQ 15-25/4-1.5 |       | 套  | 1  | 二用一备，单变频，<br>设备含旁通管(旁<br>通管配阀门和止回阀)<br>带气压罐，<br>不带进出水总管阀门 |
| 2  | 钢管         | DN150            | Q235A | 米  | 12 |                                                           |
| 3  | 钢弯头        | DN150x90°        | Q235A | 件  | 8  |                                                           |
| 4  | 钢法兰盘       | DN150            | Q235A | 件  | 6  |                                                           |
| 5  | 可曲挠橡胶接头    | DN100            |       | 件  | 2  |                                                           |
| 6  | 球铁铜杆阀门     | DN150            | 铸     | 套  | 2  | 型号: Z45T-10Q                                              |
| 7  | 钢大小头       | DN150xDN100      | Q235A | 件  | 2  |                                                           |
| 8  | 钢法兰盘       | DN100            | Q235A | 件  | 4  |                                                           |
| 9  | 铜球阀        | DN15             |       | 件  | 4  | 型号: Q11F-20T                                              |
| 10 | 压力表        | 0-1.0MPa         |       | 件  | 2  |                                                           |
| 11 | 压力表缓冲管     |                  |       | 条  | 2  |                                                           |
| 12 | 过 滤 器      | DN150            |       | 套  | 1  | 型号: GL41-10                                               |

A large, empty rectangular box with a thick black border, occupying the majority of the page below the header. This box is likely intended for a drawing or a detailed response related to the question above.

|                                                                                                                                                                                             |       |  |       |       |     |         |     |     |         |              |         |                         |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|-------|
| <div></div> <div>汕头市城建设工程设计研究院</div> <div>SHANTOU CITY CONSTRUCTION ENGINEERING DESIGN INSTITUTE</div> |       |  |       |       |     | 设计      | 黄燕虹 |     | 图 纸 内 容 | 泵房说明、泵房主要材料表 | 工 程 名 称 | 汕头翠英庄海关宿舍1-7座供水直抄到户改造工程 | 业务号     |       |
|                                                                                                                                                                                             |       |  |       |       |     | 制图      | 黄燕虹 |     |         |              | 兴 建 位   | 汕头市自来水总公司               | 设 计 阶 段 | 施工图设计 |
| 审 定                                                                                                                                                                                         | 何 晓 华 |  | 项目负责人 | 黄 少 豪 | 校 对 | 黄明池     |     | 子 项 |         |              | 给水工程    | 图 号                     | 水施-06   |       |
| 审 核                                                                                                                                                                                         | 柯 一 平 |  | 专业负责人 | 郑 少 燕 | 日期  | 2016.10 | 比 例 |     |         |              |         |                         |         |       |